




WDVS Detail

KB 4.1

Anschluss von keramischen Belägen an Attika

Gebäudehöhe	Maße Ortgang-Abschluss h_2	Abstand Tropfkante von Fassadenoberfläche a
< 8 m	50 mm	≥ 20 mm
8 - 20 m	80 mm	≥ 30 mm
> 20 m	100 mm	≥ 40 mm
Bei Kupfer		≥ 50 mm

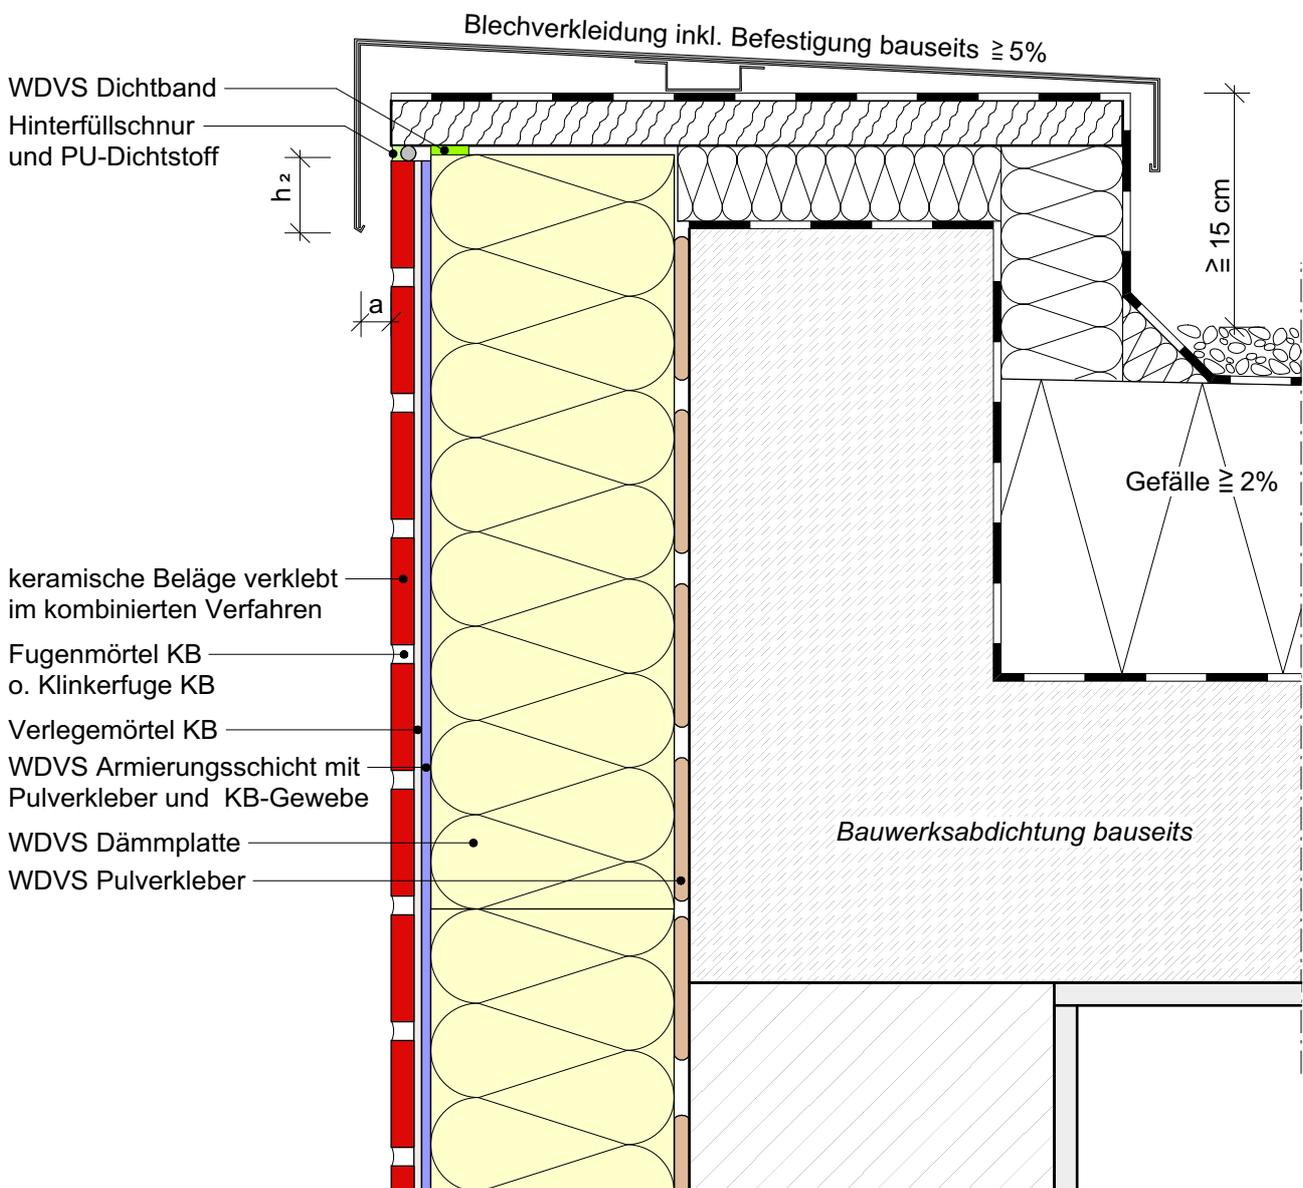

Bitte die genaue Planung und Verarbeitung an die spezifischen Objektbedingungen in Übereinstimmung mit den gültigen Praxismerkblättern, Systemzulassungen und Regelwerken anpassen.